

WYKONAWCY


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), **Zamawiający – Muzeum Zamkowe w Malborku**, przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont sanitariatów na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy ZP.2611.15.2017.bm:**

Zapytania Wykonawcy:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schematy instalacji przyzywowych dla cz. 1 – dziedziniec Zamku Średniego i cz. 2 – Przedzamecze.
2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację oprawy opisanej w Przedmiarze, jako „taśma LED” (długość, moc) dla wszystkich części zamówienia.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający załącza przykładowy system przyzywowy. Zgodnie z zapisem par. 3 ust. 3 SIWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

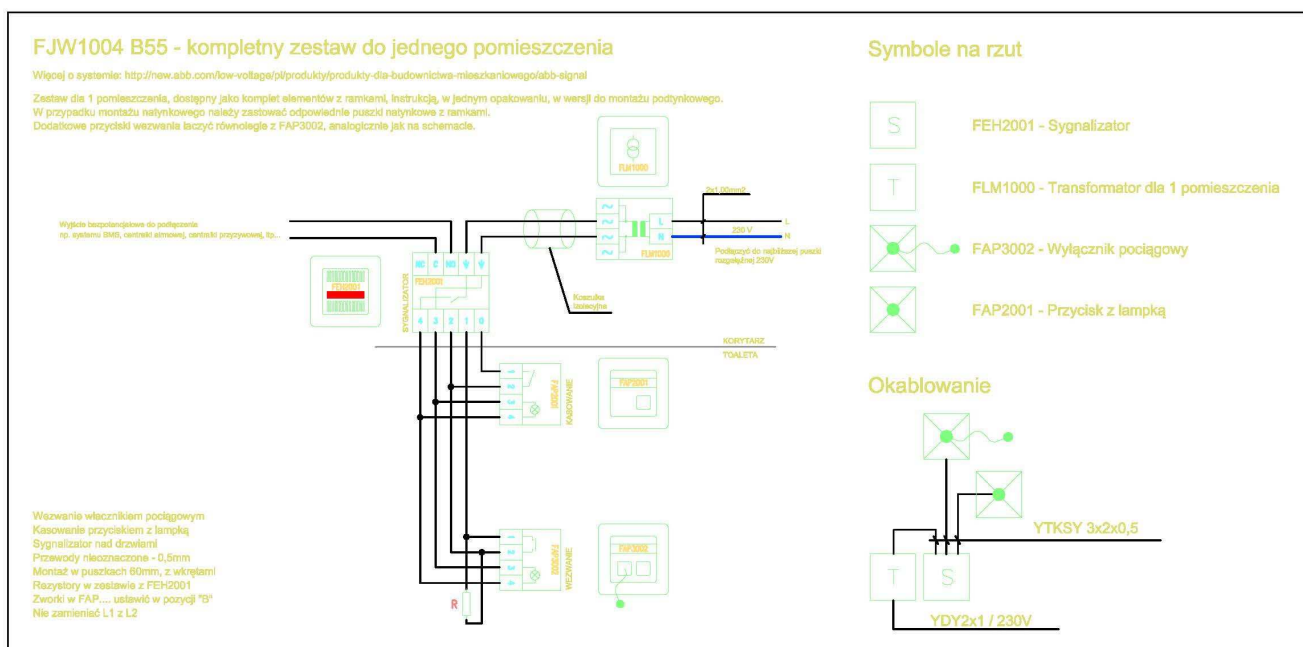

Ad. 2. Dla każdej z części (1-3) zamówienia należy zastosować taśmę LED o zbliżonych parametrach:

- Zasilanie: 220-240V~;**
- Moc: ~14,4 W;**
- Kolor: biały;**
- Barwa światła: ciepłobiała 2700 -3000 K;**
- Źródło światła: SMD LED;**
- Długość: 3000mm**

W imieniu Zamawiającego
Dyrektor
Muzeum Zamkowego w Malborku

Mariusz Mierzwiński